


Наша текущая максимальная вместимость:



Эта вместимость основана на руководстве Управления здравоохранения штата Орегон, требующем от учреждений определять максимальную вместимость и ограничивать количество людей в помещениях. Максимальная вместимость требует соблюдения требования о том, чтобы между группами посетителей соблюдалась физическая дистанция не менее 6 (шести) футов.

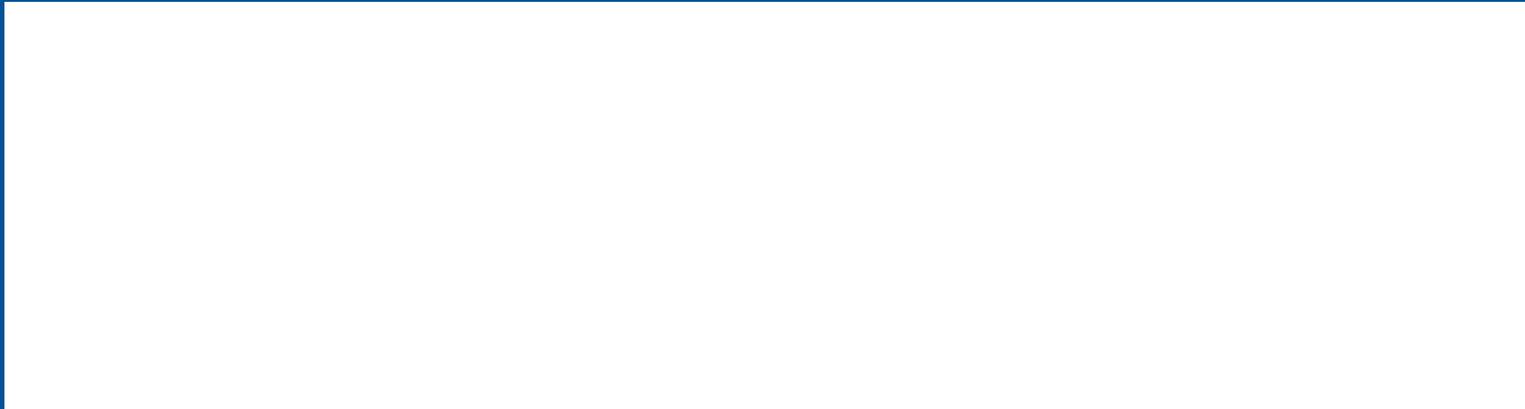

Для лиц с ограниченными возможностями или лиц, говорящих на языке, отличном от английского, ОНА может предоставить документы в альтернативных форматах, например на других языках, крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в предпочитаемом вами формате. Обратитесь к Мавел Моралес (Mavel Morales) по телефону 1-844-882-7889 или 711 ТТУ либо посетите веб-сайт ONA.ADAModifications@dhsosha.state.or.us.